

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie		Ne
Splňuje požadavek podle §6 odst.1		-
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		-
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy		Ne
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)		-
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)		-
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)		-
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje		-
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		-
Budova užívaná orgánem veřejné moci		Ne
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		-
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části		ANO
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		C
Jiný účel zpracování průkazu: budova s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m²		
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii		-

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Josef Moravec	
Číslo oprávnění MPO	236	
Podpis energetického specialisty		

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	17. 12. 2014
---------------------------	--------------

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Slavičkova 1682-1683**

PSČ, místo: **356 05 Sokolov**

Typ budovy: **BD - bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2053,69 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,35 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **2041,20 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A		A	
← 64			← 74
Velmi úsporná B		B	
← 96			← 111
Úsporná C	116	C	126
← 128			← 148
Méně úsporná D		D	
← 192			← 222
Nehospodárná E		E	
← 256			← 297
Velmi nehospodárná F		F	
← 320			← 371
Mimořádně nehospodárná G		G	

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

236,5

257,3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

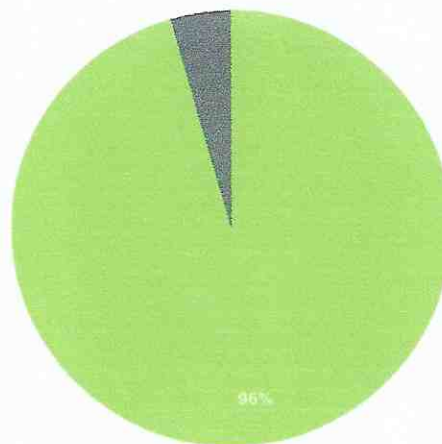

■ Soustava CZT do 50% - 226,1
■ Elektrina ze sítě - 10,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		90				21	
D	0,71						5
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodární							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		182,9				43,2	10,4

Zpracovatel: Ing. Josef Moravec

Kontakt: 737 613 572

Osvědčení č.: 236

Vyhotoveno dne: 17.12.2014

Podpis:

